




## Vejledning i valg af fremløbstemperatur

til radiatore på centralvarmeanlægget med Redan PT som styreventil

Udetemperatur	Fremløb temperatur	Egne bemærkninger
-12	70	
-10	67	
-8	64	
-6	61	
-4	58	
-2	55	
0	52	
2	49	
4	46	
6	43	
8	40	
10	37	
12	34	
14	30	
16	25	
18	Sluk	

pos.	1	20
pos.	2	30
pos.	3	40
pos.	4	50
pos.	5	60
pos.	6	70

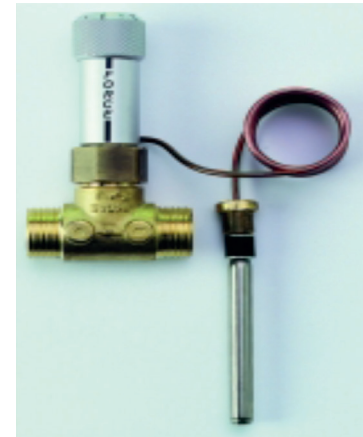

*Alle temperaturer er vejledende, - afhængig af husets alder, isoleringsforhold, - radiatore, - varmebehov, - vinduer, mm*



**Energi Consulting**  
autoriseret vvs installatør

Enghaven 69

4000 Roskilde

+45 27627096

[info@energi-consulting.dk](mailto:info@energi-consulting.dk)

[www.energi-consulting.dk](http://www.energi-consulting.dk)

cvr.nr.: 30390350

# Problemer med VVS?

*Kontakt Energi Consulting  
med det samme*



Professionel VVS virksomhed i Roskilde  
med stor ekspertise indenfor  
fjernvarmeløsninger